3层弱电竖井至信息中心机房水平桥架建议改为400*200规格
桥架进机房后下返至静电地板下沿地面敷设至机柜落位处。

机房内装饰装修由施工单位负责

机房内弱电线槽由弱电专业分包负责安装

由弱电专业分包负责统一加工安装

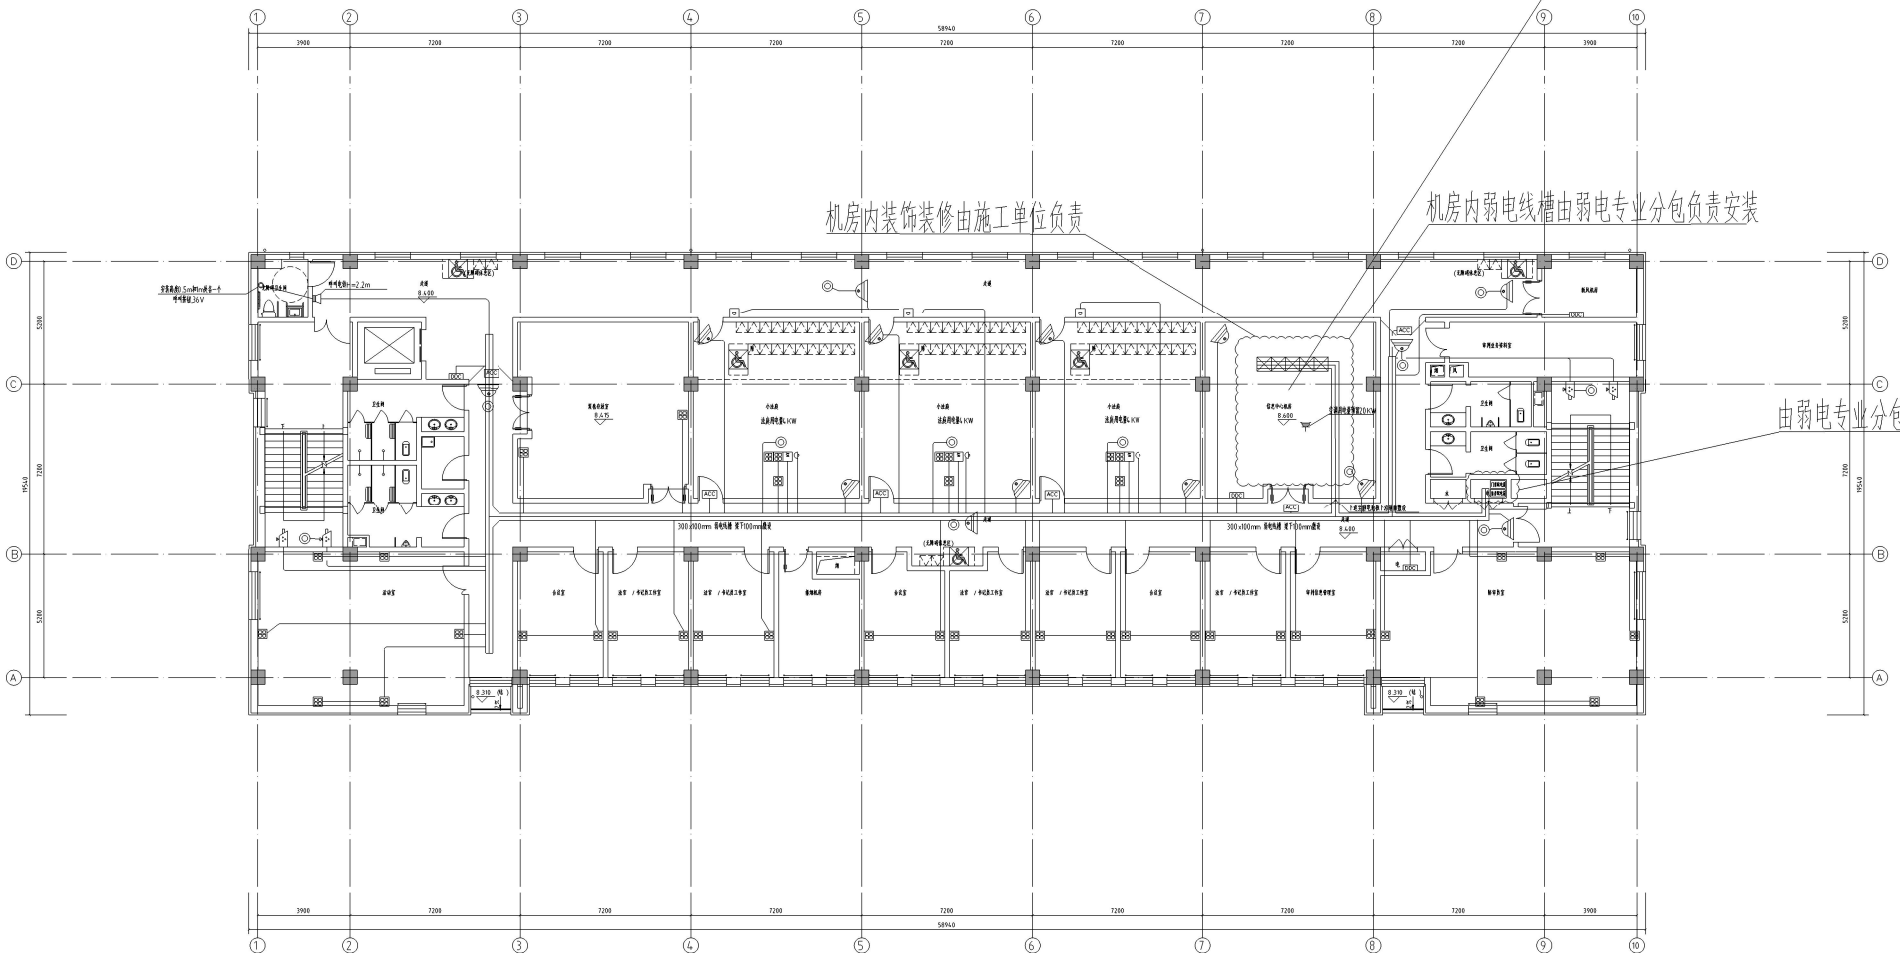

三层弱电平面图