
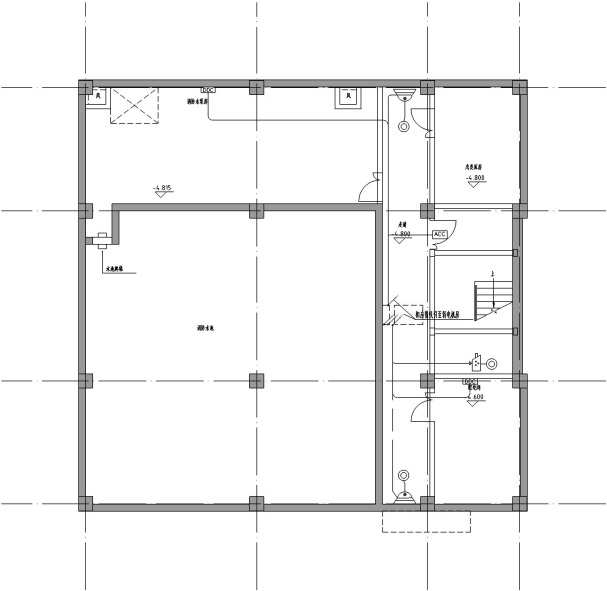


配楼弱电平面图

图例	图例说明	线缆型号、规格	安装高度	数量
□	防火门, 原构造门	1*CA76 +1*RVVP4 *0.75 +2*RVVP6 *0.75/3 *JDG25 / WC / ACC	距地1500mm	27
□	开闭设备	1*CA76 +1*VGA+RVV2 *1.0/2 *JDG25 + JDG4.0 / WC / ACC (需特殊标注)	距地1600mm	9
□	室内手车	1*CA76 / JDG20 / WC / ACC (需特殊标注)	顶面安装	78
□	无线AP	1*CA76 / JDG20 / ACC	顶面安装	6
□	插座	1*RVV2 *1.0 +1*CA76 / 2 *JDG20 / WC / ACC (需特殊标注)	室内插座	5
□	插座	RVV2 *1.0 + RVVP2 *1.0 / JDG25 / ACC	顶面安装	85
□	插座	1*CA76 / JDG20 / WC / ACC	顶面	21
□	插座	4*CA76 / 2 *JDG25 / WC / ACC (需特殊标注)	距地300mm	116
□	插座	1*CA76 / 2 *JDG25 / WC / ACC	顶面安装	10
□	插座	4*CA76 / 2 *JDG25 / WC / ACC (需特殊标注)	顶面安装	27
□	插座	1*CA76 / JDG20 / WC / ACC (需特殊标注)	顶面安装	31
□	插座	4.5米, 管径116mm, 埋设埋设	室外基础安装	9
□	插座	2米, 管径116mm, 埋设埋设	顶面安装	9

弱电图例



地下一层弱电平面图